


Схема подключения к наружным сетям холодного водоснабжения и водоотведения.
Магазин с водопотреблением 10 м³, расположенного по адресу: 15 м по направлению на запад от здания, расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 9.

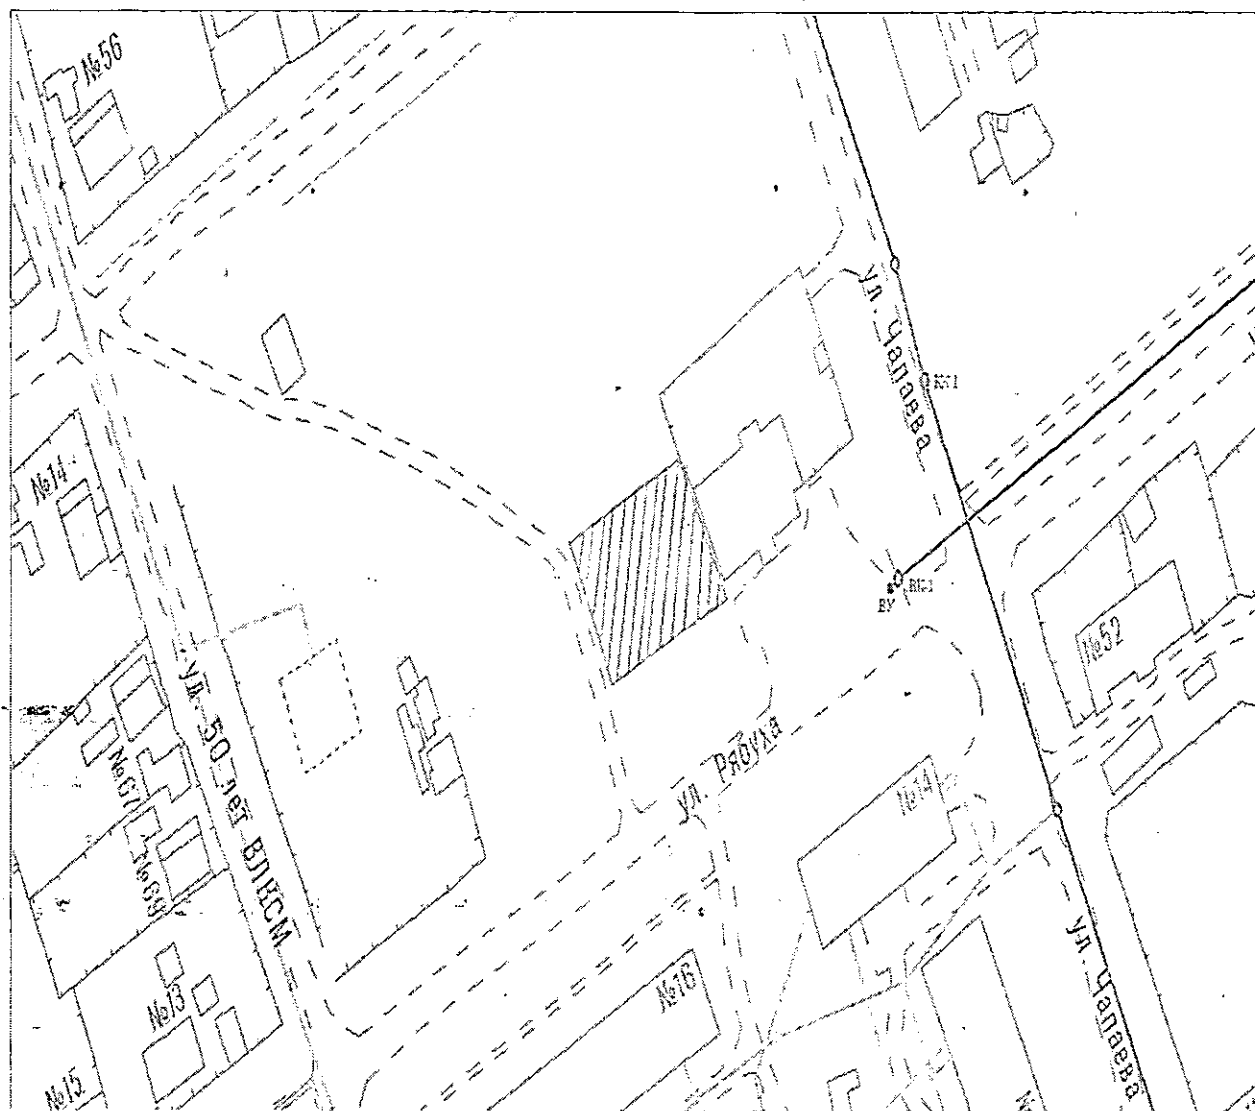

Условные обозначения

- | | |
|--|--|
| | Граница эксплуатационной ответственности |
| | Существующие наружные водопроводные сети |
| | Камера водомерного узла, водомерный узел |
| | Существующие наружные канализационные сети |

Директор ООО «Дальводоканал»



И.Е. Шандренко